


VEDLEGG 18

Nærmeste bebyggelse

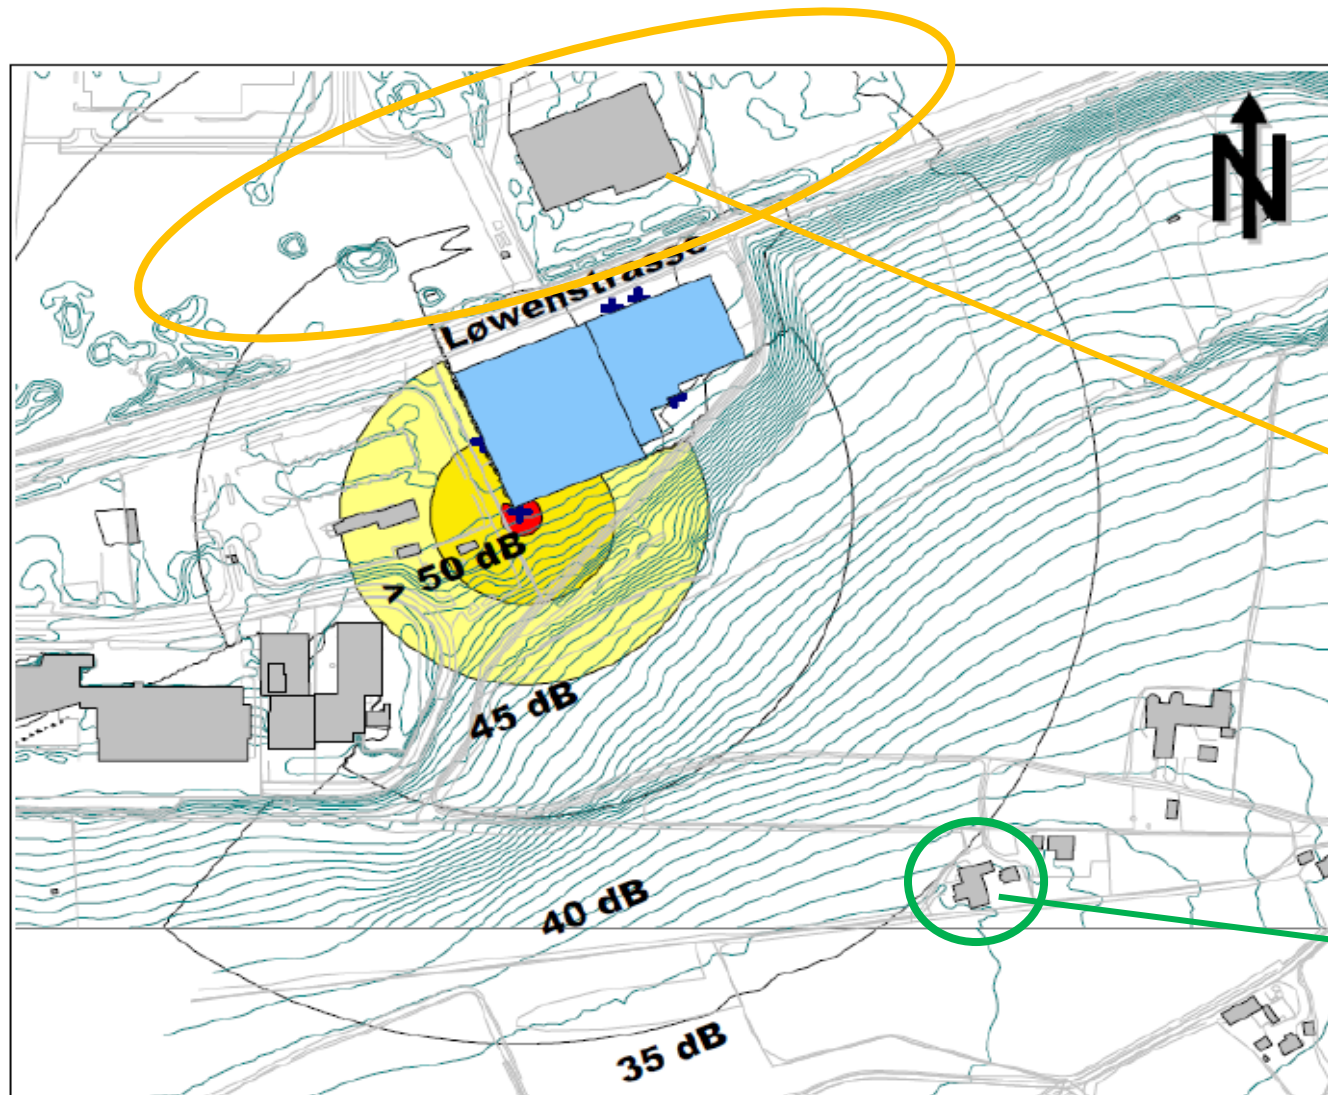

Næringsbygg,
Eksisterende og framtidige

Bolighus på gard

Figur 4-2: Støyberegning L_{Night} 4 meter over terrenget med lydeffektnivå $L_{WA} = 97$ dB for skorsteinsutløp med alle andre støykilder i tabell 3-4 i drift i nattperioden. Figuren angir støykoter med gul og rød sone iht. krav i T-1442 for støy fra industri. Til informasjon er vist utvidede støykoter for støy fra tekniske installasjoner i NS 8175 klasse C for 40 og 35 dB som sorte sirkler. I NS 8175 er nattkravet til støy 35 dB. Eksempel på relevant nattkrav i NS 8175 er støy fra ventilasjonsanlegg i en boligblokk over på en annen. Blå kryss markerer plassering av støykilder: Se også figur 3-2.